


帯状ジオシンセティックス補強土壁工法における 動的遠心模型実験による耐震性評価


【本文 p. 19 ～p. 26 参照】

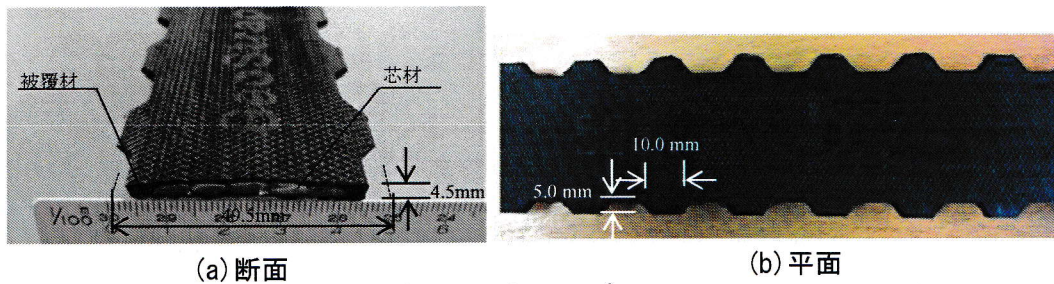


(a) 断面

(b) 平面

ストラップ

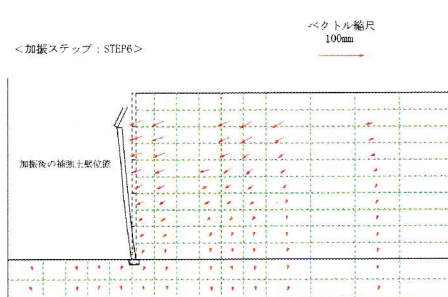

(a) 帯状ジオシンセティックス補強土壁 Step6 850gal

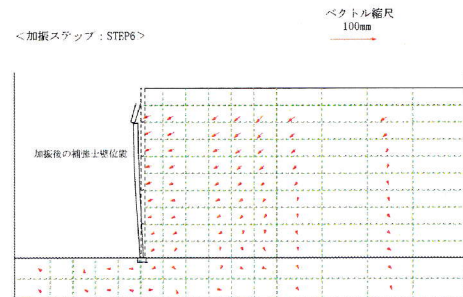

(b) 帯鋼補強土壁 Step6 828gal


標点変位ベクトル図

サンドバックを用いた突堤工の試験施工とその効果

【本文 p. 27 ～p. 32 参照】



(a) 洗掘防止シートの敷設

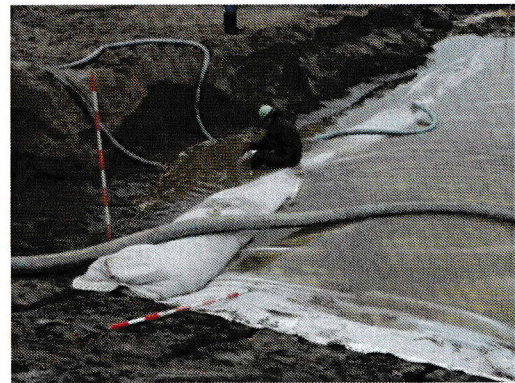

(b) サンドバック袋材の展開



(c) アンカーチューブの充填作業



(d) 中詰め材の充填

サンドバックの施工状況